




DIFFERENZIALE
MONOFASE
10AMP 30mA

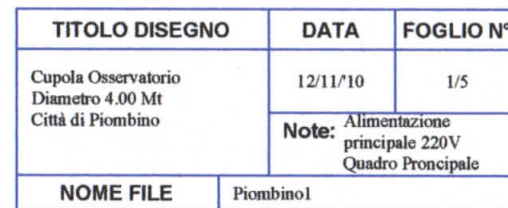

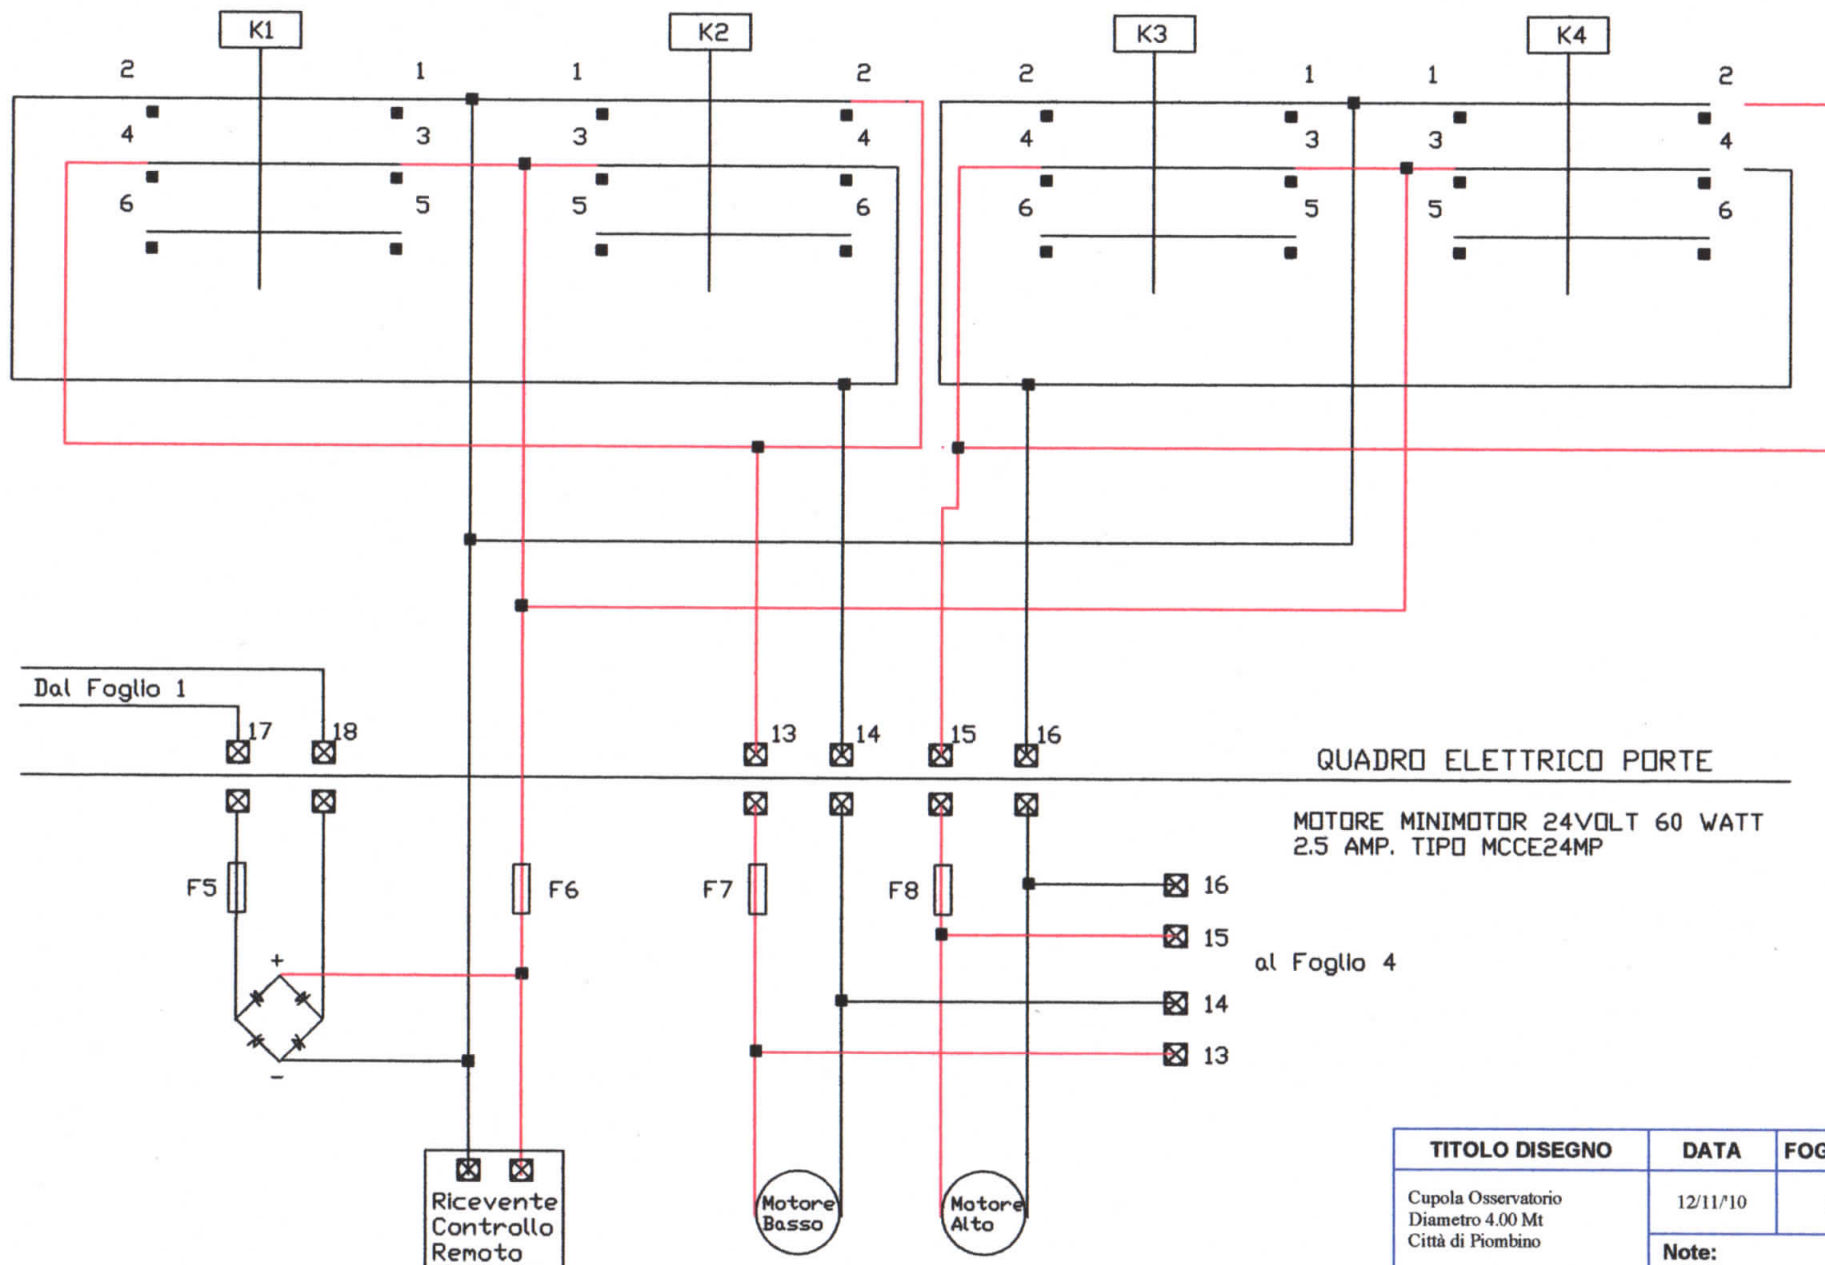


TITOLO DISEGNO	DATA	FOGLIO N°
Cupola Osservatorio Diametro 4.00 Mt Città di Piombino	12/11/10	2/5
Note:		
NOME FILE	Piombino2	

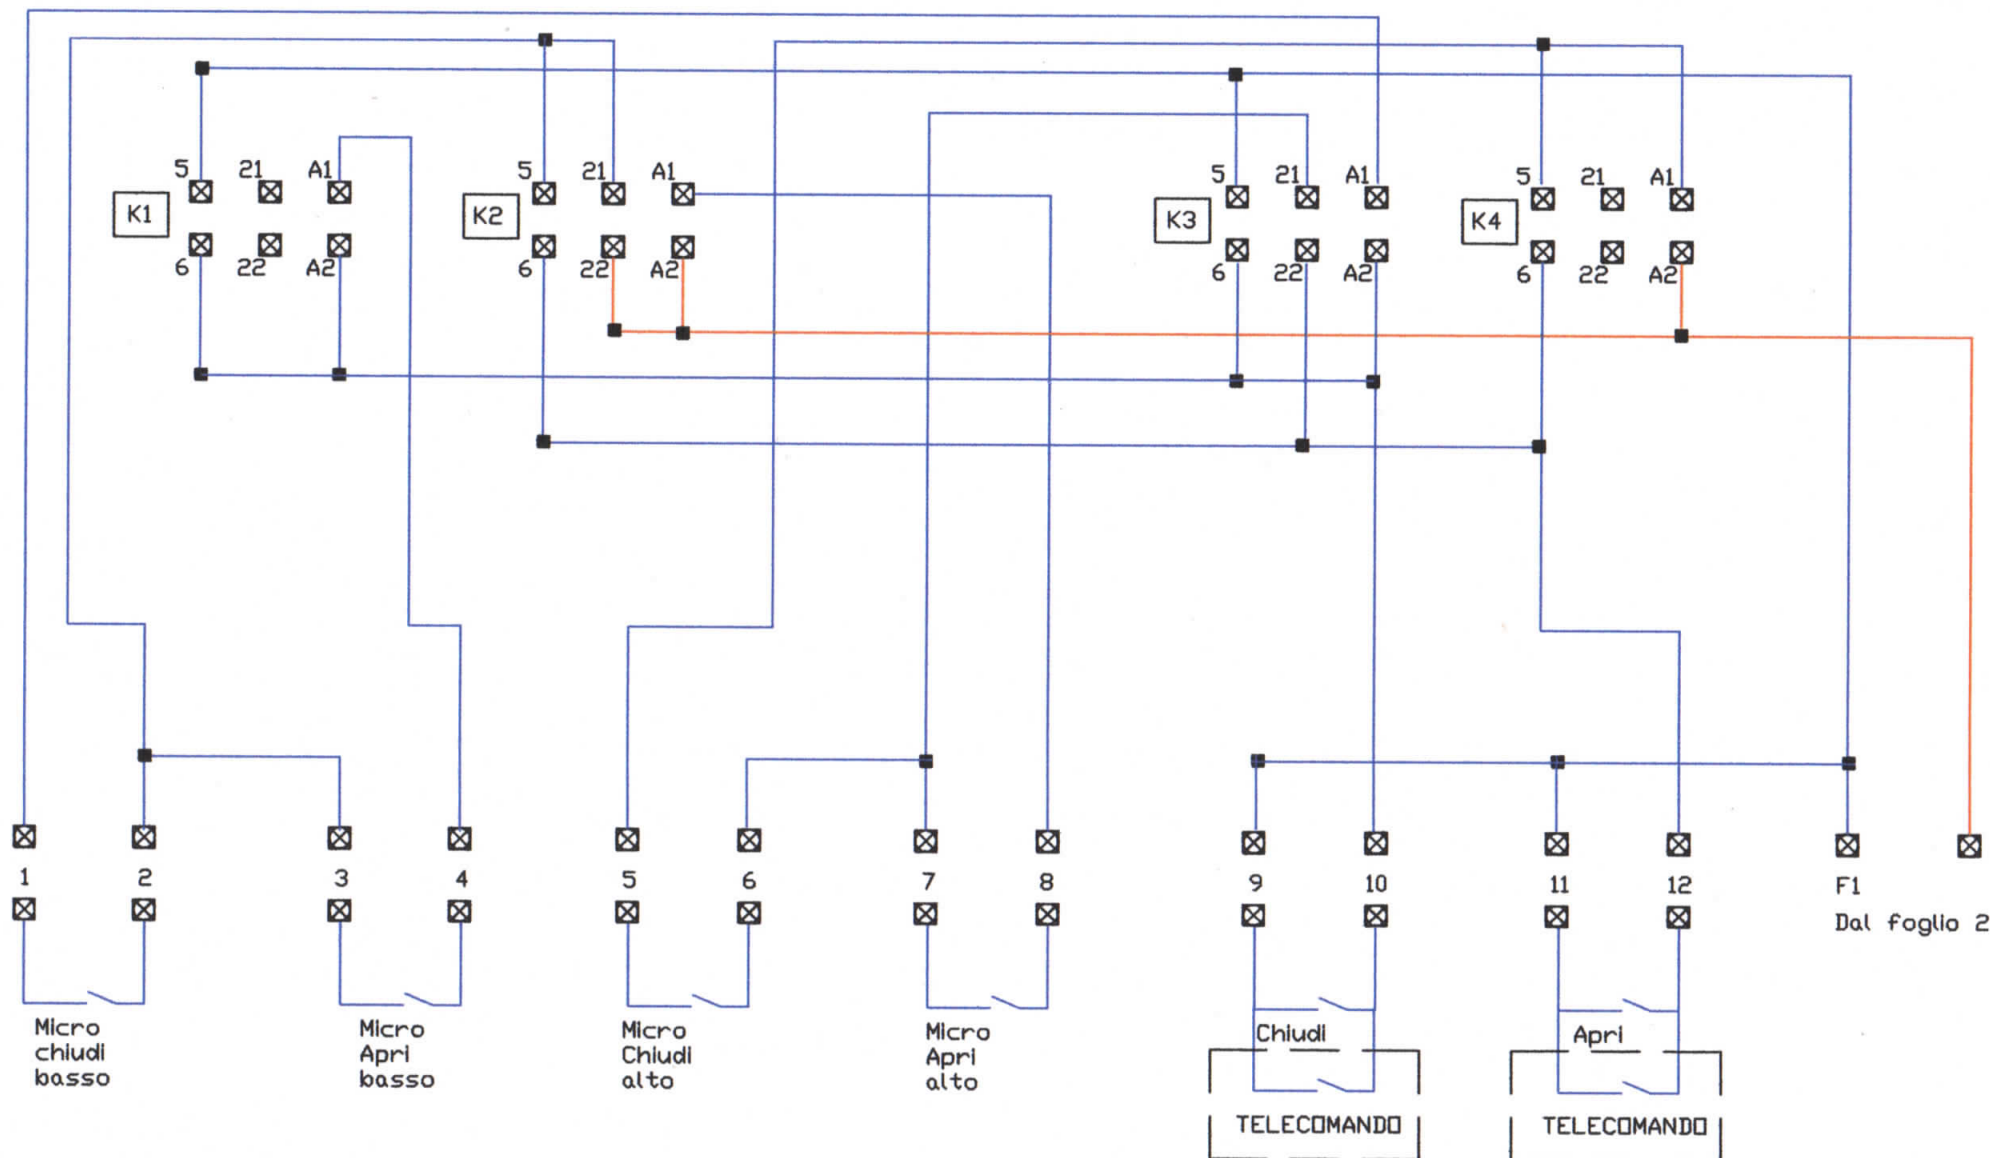

TITOLO DISEGNO	DATA	FOGLIO N°
Cupola Osservatorio Diametro 4.00 Mt Città di Piombino	12/11/10	3/5
	Note: Bobine 24 Volt Chiusura-Apertura porte	
NOME FILE	Piombino3	

Dal foglio 2

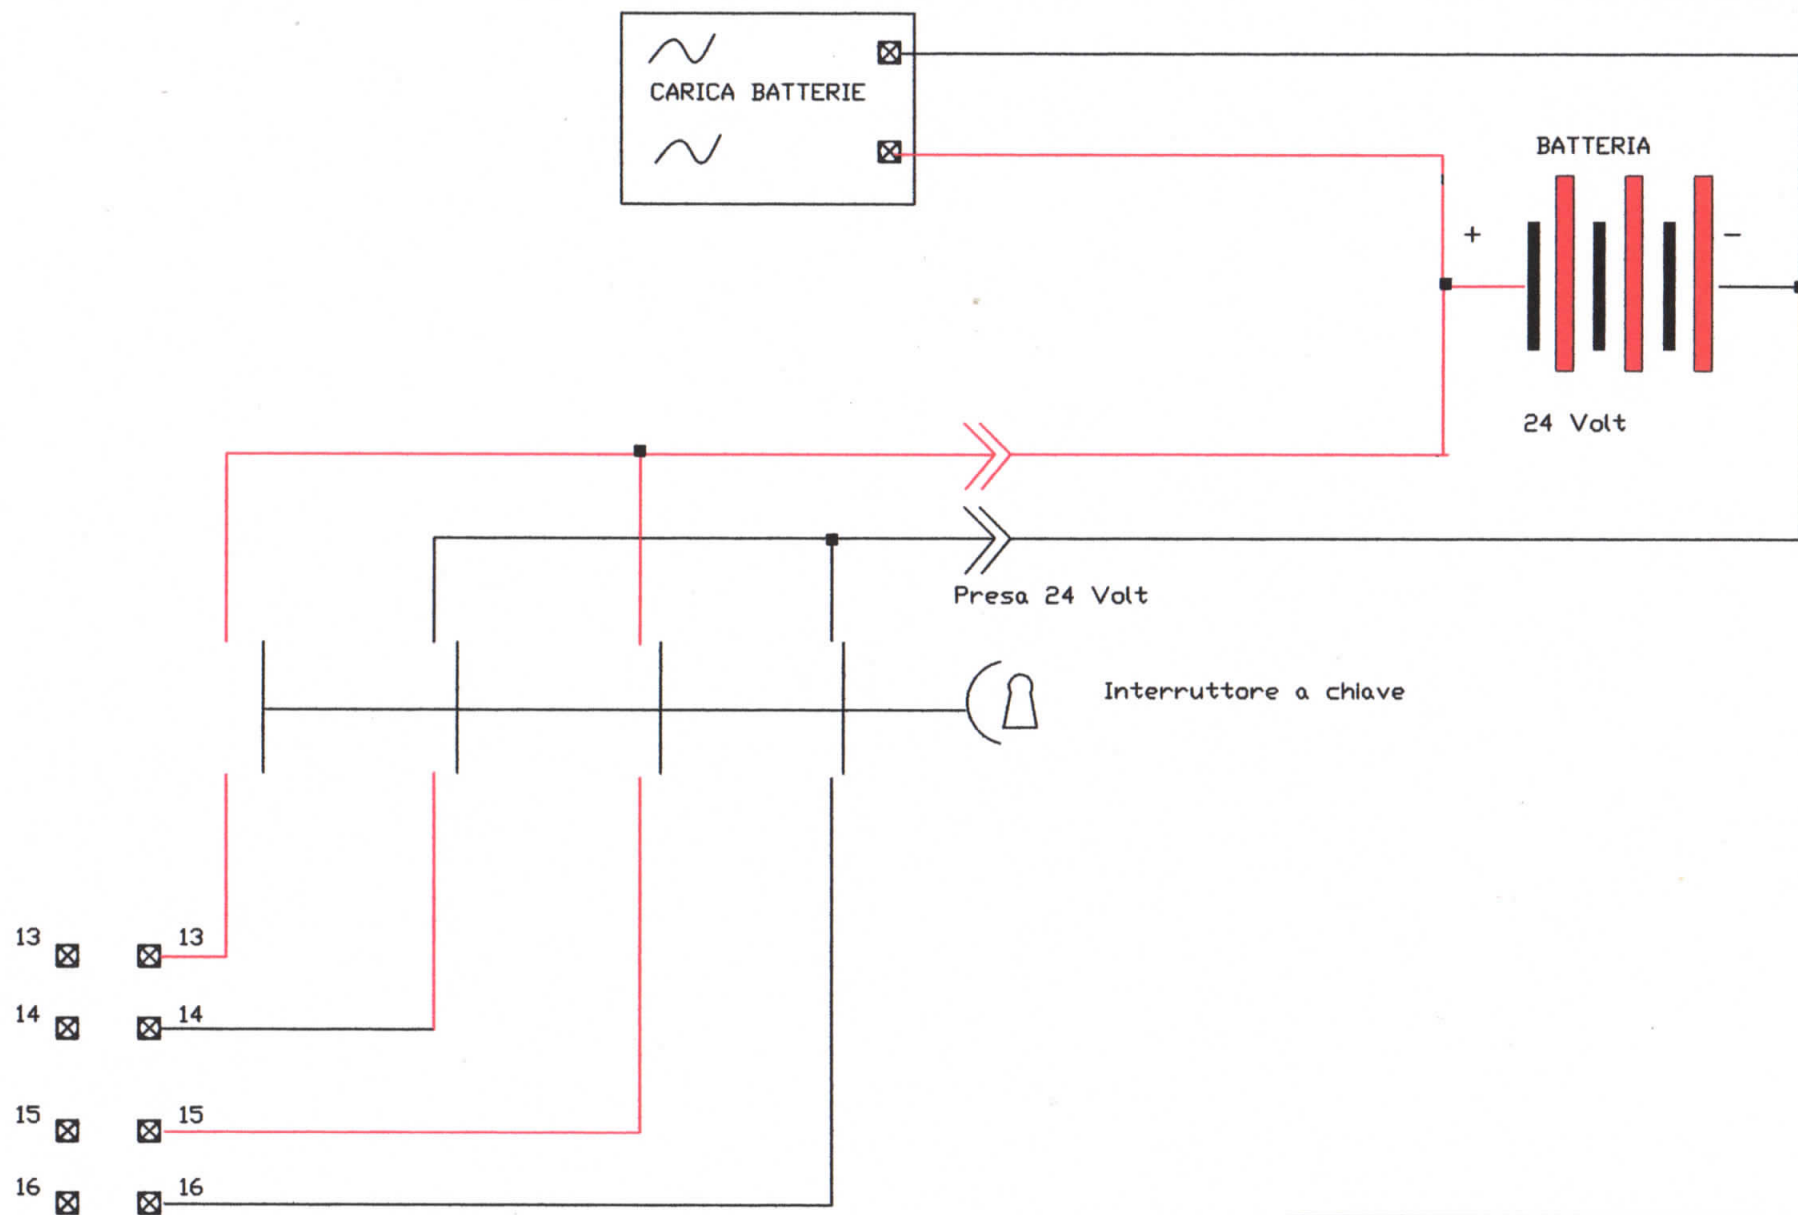


TITOLO DISEGNO	DATA	FOGLIO N°
Cupola Osservatorio Diametro 4.00 Mt Città di Piombino	12/11/10	4/5
Note: Chiusura emergenza Quadro secondario		
NOME FILE	Piombino4	

Schema Pulsanti

20 28 E1 E2 K14 K12


S
I
C
U
R
E
Z
Z
A

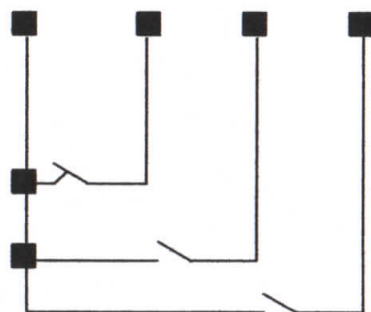

CE1 (6) SENSO ORARIO
CE2 (7) SENSO ANTIORARIO
C01 (6) INGRESSO ANALOGICO
C10 (6) FREQUENZA MINIMA
C11 (50) FREQUENZA MASSIMA
C12 (5.0) RAMPA ACCELERAZIONE
C13 (5.0) RAMPA DECELERAZIONE
C14 (0) CARATTERISTICA LINEARE
c40 (40) FREQUENZA VELOCITA' INSERITA
c42 (0) INSERIMENTO SICUREZZA
c62 (SEP) RITORNO MENU PRINCIPALE

MORSETTO n° 28 PONTEGGIARE CON MORSETTO n° 20
MORSETTO E1 e E2 SONO DA COLLEGARE AL MORSETTO n°20 TRAMITE
INTERRUTTORE

Collegamento Motore

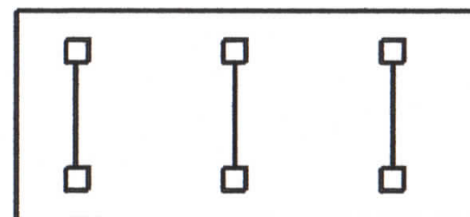

TITOLO DISEGNO	DATA	FOGLIO N°
Cupola Osservatorio Diametro 4.00 Mt Città di Piombino	12/11/10	5/5
NOME FILE		Piombino5
		Note: Alim. Motore Rotazione Cupola